

OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE KLASA: UP/I-325-07/18-02/08., URBROJ:517-07-1-2-1-19-4. od 11.04.2019.

MBS:060152320
 OIB:54948902275
 U Splitu, 24.02.2021.
Analit.br. :o.47/21

ADRIATIC TANK TERMINALS d.o.o.
Lučka cesta bb
20340 PLOČE

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Zahtjev: ispitivanje otpadnih voda

PRILOG: Izvještaj o uzorkovanju otpadnih voda O-V-9/IN-18

1. Naručitelj : ADRIATIC TANK TERMINALS d.o.o.
OIB 1810299236
2. Adresa naručitelja: Ploče, Lučka cesta bb
3. Vrsta otpadne vode: oborinske
4. Podaci o mjestu uzimanja uzorka :nakon separatora prije ispusta u oborinsku kanalizaciju Luke Ploče
5. Podaci o prijammniku: oborinska kanalizacija Luke Ploče
6. Datum uzimanja uzorka: u prilogu
7. Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja: u prilogu
8. Vremenski uvjeti prethodni dan: u prilogu
9. Prosječna temperatura zraka tijekom uzorkovanja: u prilogu
10. Način uzimanja uzorka: u prilogu
11. Opis uzorka (izgled,boja): malo mutna, bezbojna, bez mirisa
12. Datum preuzimanja uzorka / datum provedbe analize: 10.02.2021. u 07:55 h / 10.02.2021. do 22.02.2021.

NAZIV ANALIZE	MJ. JED.	REZULTATI ANALIZE	MDK	Metoda
pH / t°C	1°C	8,1/20	6,5-9,0	HRN ISO 10523:2009*
Boja		vidi 11.	-	-
Miris		vidi 11.	-	-
Taložive tvari	ml/l	<0,1	0,5	STM.23RD,2017., 2540F,volumetrija
Suspendirana tvar-sušena	mg/l	13	35	HRN EN 872:2008*
Suhi ostatak	mg/l	95	-	STM.23RD,2017., 2540B,gravimetrija
Vidljiva otpadna tvar		bez	-	-
KPK	mg/l	16,2	-	HRN ISO 15705:2003*
Ukupni ugljikovodici	mg/l	<0,4	10	STM.23RD,2017., 5520F,gravimetrija*


* - metode koje su akreditirane u fiksnom području

Uzorci su obrađeni prema uvjetima iz vodopravne dozvole Klasa:UP/I-325-04/17-05/0000082.;
 Ur.broj:374-24-3-17-3. od 13.09.2017.g.(vrijedi do 30.09.2022.)

Voditelj odsjeka za otpadne vode:

 (Karmela Zanki Kulazo, dipl.ing.)

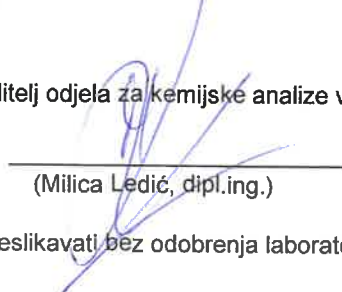

Voditelj odjela za kemijske analize voda:

 (Milica Ledić, dipl.ing.)

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na analizirani uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.
 O-II-o-20/Izdanje1

KRAJ IZVJEŠĆA

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Stranica:1/1



IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU OTPADNIH VODA

Oznaka: O-V-9 / 111-18

Izdanje: 2

Stranica: 1/1

NARUČITELJ: **ADRIATIC FANT TERMINALS D.O.O. - RIJEČ**

OIB: **1 8 1 0 2 9 9 2 3 8 0**

OBJEKT: **RTT - LUKA RIJEČ**

PODACI O UZORKU

Mjesto uzorkovanja	Vrijeme uzorkovanja	Temp. uzorka °C	Temp. zraka °C	Protok l/s	Vremenski uvjeti predhodni dan	Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja	Način uzorkovanja: Trenutni/Kompozitni(8/24h)	Napomena
ZADJE KONTRONO CENO - SEPARATORA	13¹⁰	12,6°	13°		čista	separator	70°NUTNI	LIKVA POCETA VODJE - VODA U STADU PROJEKTA

Datum uzorkovanja: **07. 07. 2021** Uvjeti okoliša/transporta: **5,1°c**

PODACI O UZORKOVANJU

Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-10:2000, HRN EN ISO 19458:2008

Uredaji: **87 10**

Uzorkovatelj (ime, prezime i potpis): **IVICA NETA NETA**

Plan uzorkovanja: **O-V-3**

Za naručitelja (ime, prezime i potpis): **HARCO OFŠUKIĆ**

Napomena:

ZAPRIMANJE UZORKA U LABORATORIJ

Datum i vrijeme zaprimanja uzorka: **10.02.2021 / 7:45**

Uzorak zaprimio: **Q11**

Napomena: